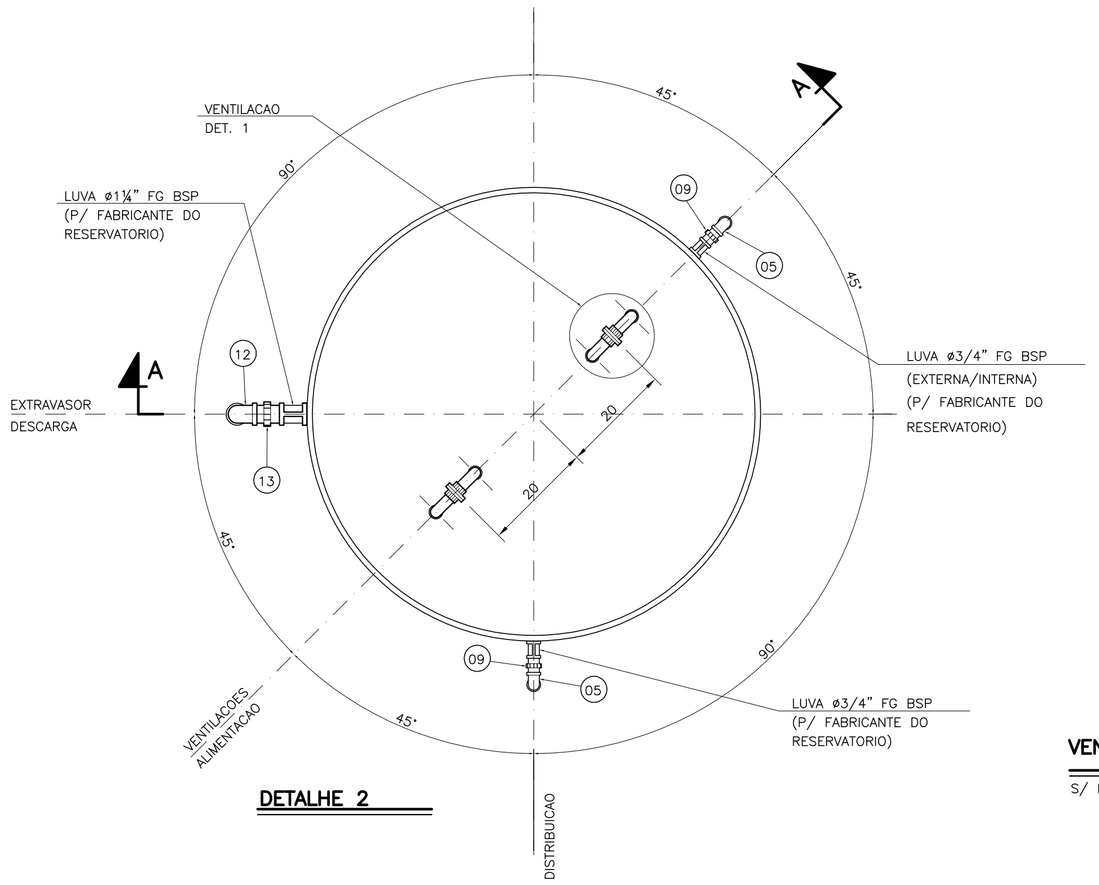

DETALHE 2

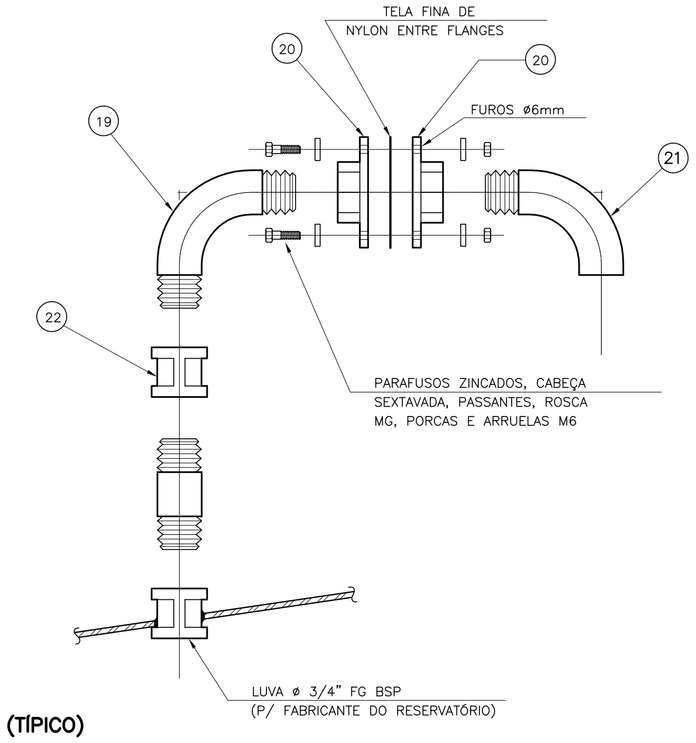

VENTILAÇÃO (TÍPICO)

S/ ESCALA

01	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL	pç	25	02
02	ADAPTADOR PVC SOLDA/ROSCA	pç	25x3/4"	02
03	LUVA FG	pç	3/4"	04
04	TUBO FG ASTM A-53, sch40	m	3/4"	24
05	COTOVELO 90° FG	pç	3/4"	02
06	REGISTRO DE GAVETA, BRONZE	pç	3/4'	01
07	UNIÃO FG	pç	3/4"	02
08	COTOVELO 45° FG	pç	3/4"	04
09	NIPLE FG	pç	3/4"	05
10	REGISTRO DE BÓIA, BRONZE	pç	3/4"	01
11	ADAPTADOR PVC SOLDA/ROSCA	pç	40x1¼"	01
12	COTOVELO 90° FG	pç	1¼"	02
13	NIPLE FG	p'c	1¼"	02
14	TUBO FG ASTM A-53, sch 40	m	1¼"	12,0
15	COTOVELO 45° FG	pç	1¼"	02
16	TÊ DE REDUCAO FG	pç	1¼"x1"	01
17	NIPLE FG	pç	1"	02
18	REGISTRO DE GAVETA, BRONZE	pç	1"	01
19	CURVA 90° FG, MACHO	pç	3/4"	02
20	FLANGE C/ SEXTAVADO FG	pç	3/4"	04
21	CURVA DE 90° FG, MACHO/FÊMEA	pç	3/4"	02
22	LUVA FG	pç	3/4"	02
23				
24				

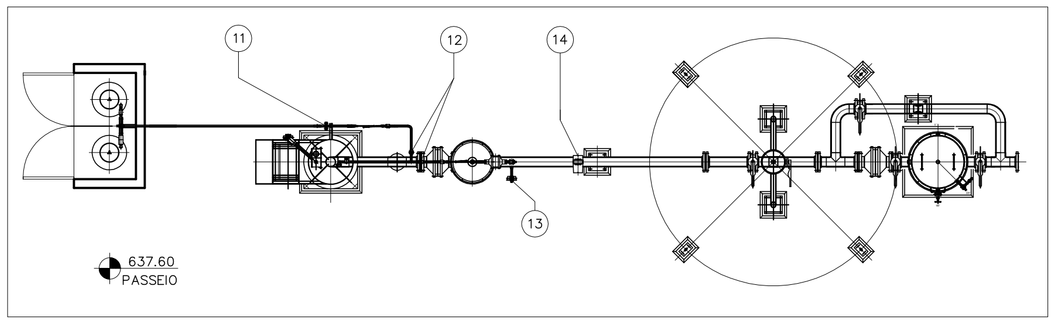

PLANTA NÍVEL 638,00

SEM ESCALA

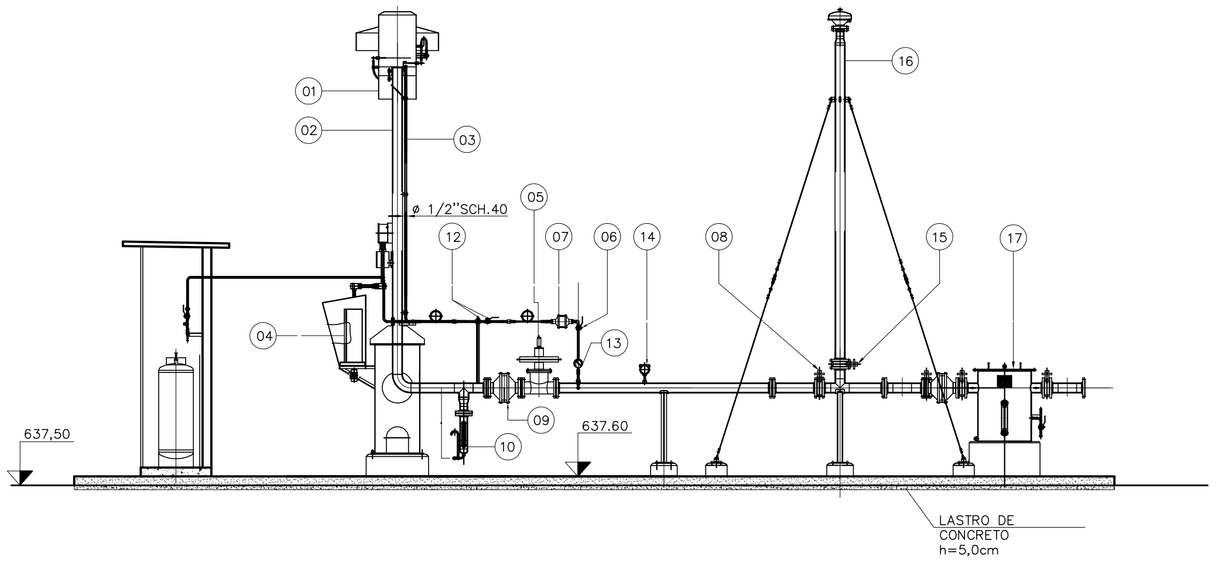

PERFIL

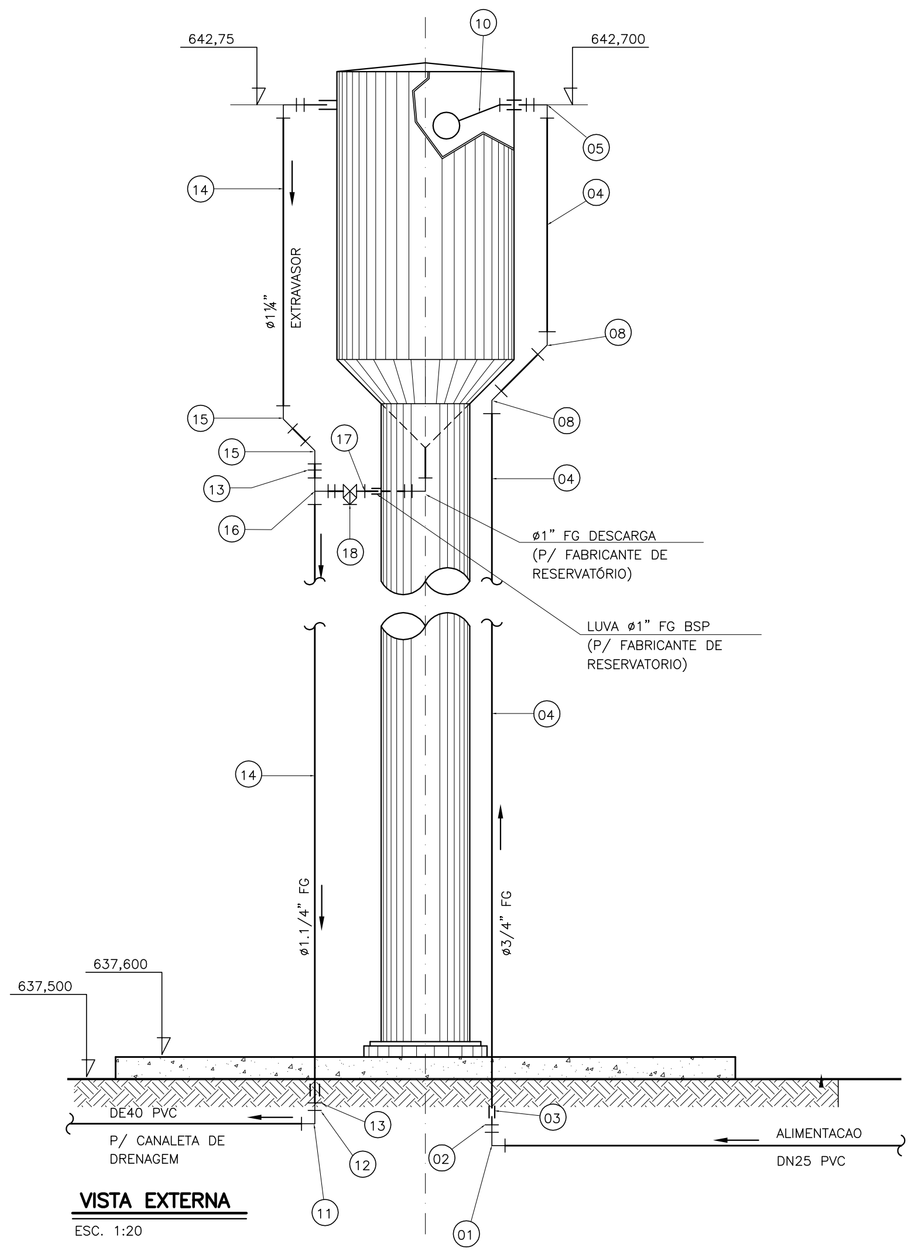

VISTA EXTERNA

ESC. 1:20

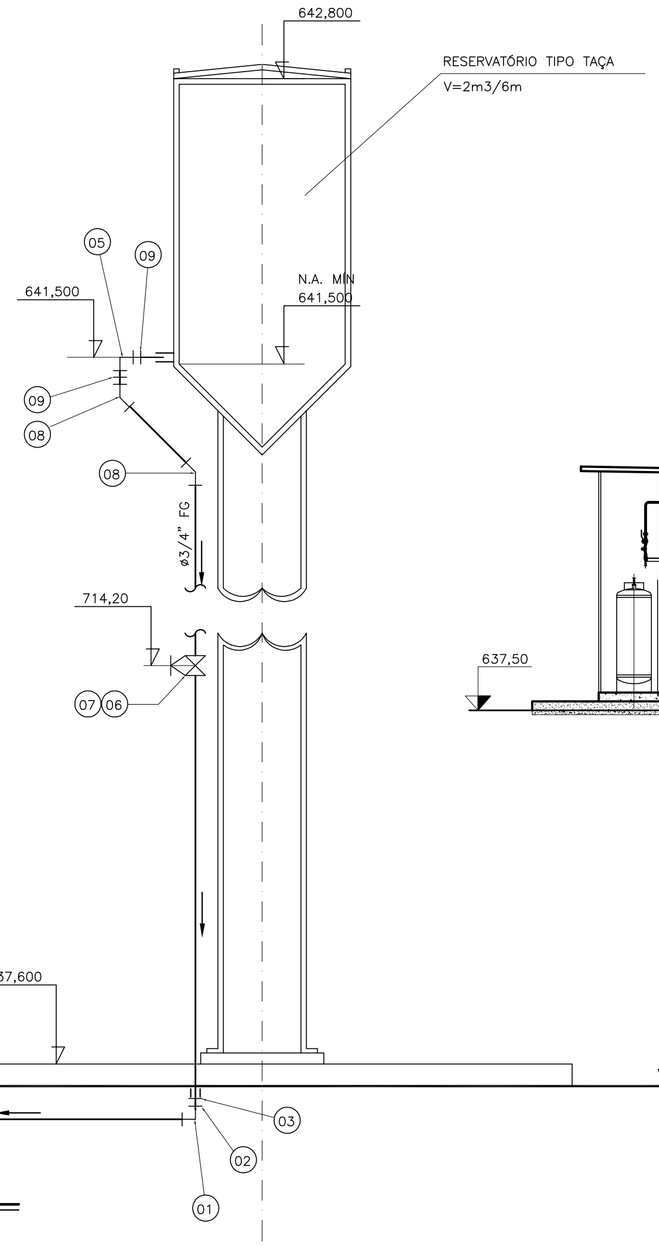

CORTE AA

ESC. 1:20

QUEIMADOR DE BIOGÁS			
Nº	QUANT.	MATERIAL	D E S C R I Ç Ã O
01	01	AISI 304	Câmara de queima
02	01	Aço Carbono	Coluna de queima
03	01	Aço Carbono	Tubo de alimentação da chama piloto
04	01	Aço Carbono	Painel de comando elétrico
05	01	Fe. Fundido Nodular	Válvula de alívio (reguladora) de pressão
06	01	AISI 304	Válvula esfera de bloqueio do piloto de biogás
07	01	Aço Carbono/ Fe. Fundido	Corta chamas piloto (biogás)
08	01	Fe. Fundido	Válvula de bloqueio (borboleta "Wafer")
09	01	Aço Carbono/ Fe.Fundido	Corta chamas da linha principal
10	01	Aço Carbono	Dreno manual de condensado
11	01	Aço Carbono	Tubo de alimentação de GLP
12	02	AISI 304	Válvula esfera de manobra Biogás/GLP
13	01	AISI 304	Manômetro vertical ø 100 esc. 0/300 mmca
14	01	–	Medidor de vazão com indicação local
15	01	Fe. Fundido	Válvula de descarga (borboleta "Wafer")
16	01	Aço Carbono	Coluna de descarga de Biogás
17	01	Aço Carbono	Estação de separação e bloqueio de Biogás

NOTAS:

1– MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 – TODAS A CONEXÕES JUNTAS ELÁSTICAS E OU FLANGEADAS DEVERÃO SER ANCORADAS CONTRA AS PAREDES DAS VALAS COM BLOCOS DE ANCORAGENS DE CONCRETO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA:
PRODEMIG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO Nº
RESP. TEC.:
REG. CREA:

CONTRATANTE:
PREFEITURA DE JAPARAÍBA / MG

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA:
JAPARAÍBA / MG
BAIRRO CAPOEIRÃO

TÍTULO:
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA–V=2m3 / 6m
E QUEIMADOR DE BIOGÁS PRÉ FABRICADO

DATA: SET/16
ESCALA: INDICADA
PRANCHA: 28/34
ARQUIVO: